


~~1000370~~ $\Rightarrow$ 04TQ50CGxY1

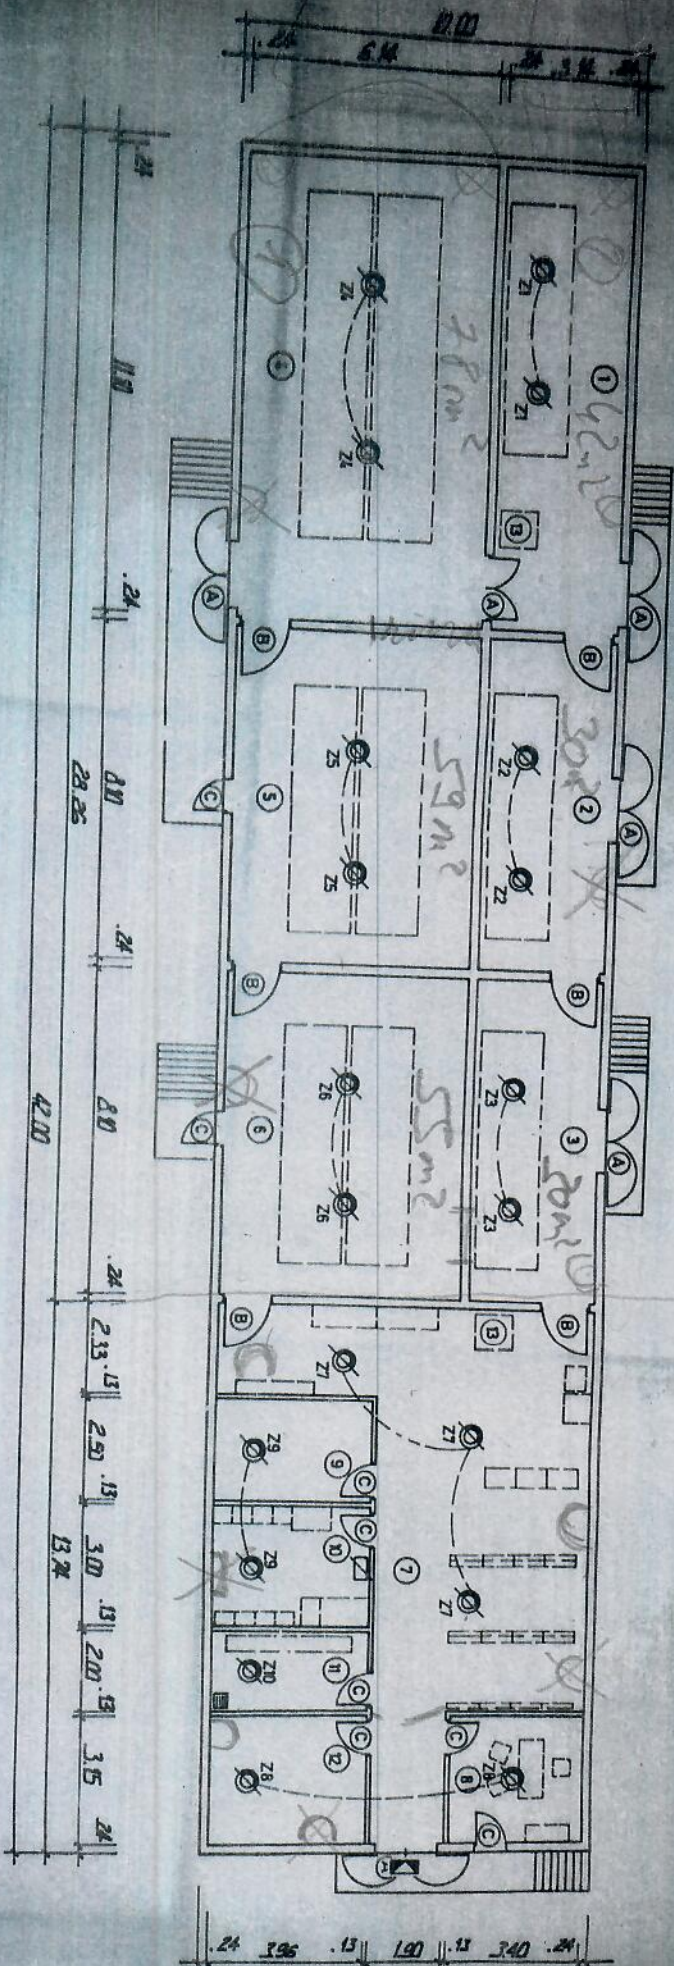

96000 310
1000 370


LESENDE

- ① Distribution Range A.
- ② Distribution Range B.
- ③ Distribution Range C.

Lake Park

(A) 2 ventoux 160 x 300
 (B) 1 ventail 123 x 300
 (C) 1 ventail 183 x 250

UATQ 120C6xY1

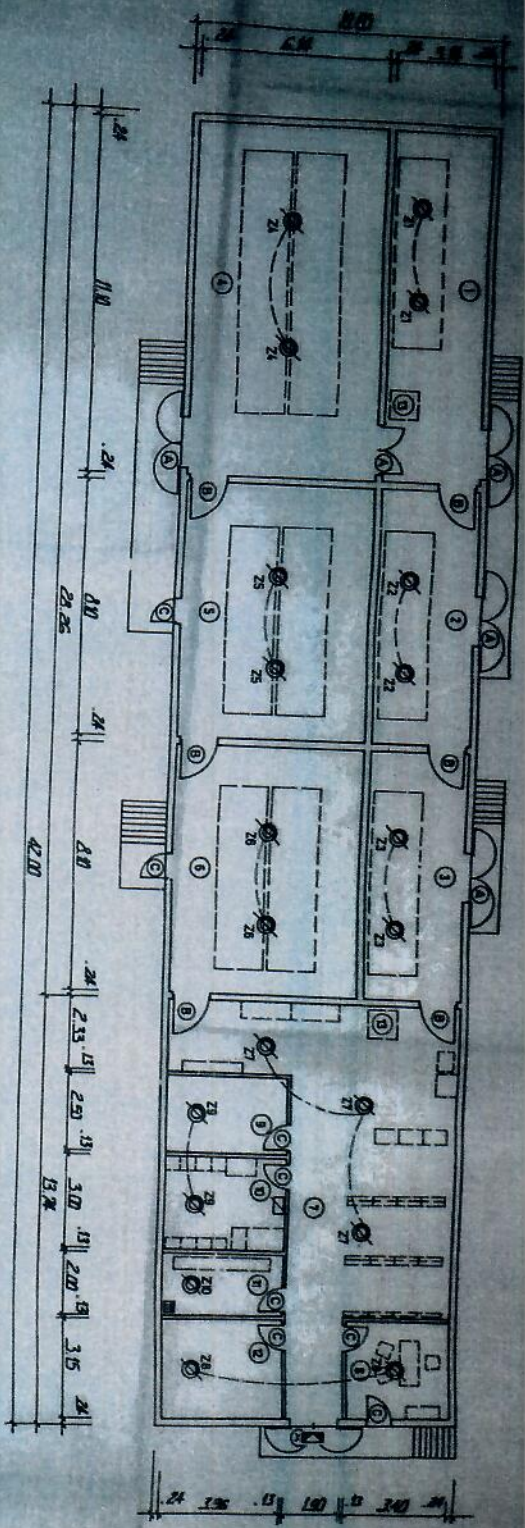

LEGENDE

- ① Distribution Réseaux A.
- ② Distribution Réseaux B.
- ③ Distribution Réseaux C.
- ④ Réception TD4501.
- ⑤ Réception TD4502.
- ⑥ Réception TD4503.
- ⑦ Locaux techniques
- ⑧ Bureau
- ⑨ Local télécom.
- ⑩ Services antennes (Ligne 1/250000).
- ⑪ Local admin. 1271 =
- ⑫ Magasin
- ⑬ Accès vite empilable (les boîtes flèches au vide sont en position ouverte (donner des manœuvres de pont de mobile).)
- ⑭ 2 voitures 120x300
- ⑮ 1 van 123x300
- ⑯ 1 van 135x250
- ⑰ Aménagement intérieur (10 locaux)
- ⑱ Débarcadere incendie + Zone d'extinction
- ⑲ Alarme feu murale

Côté face 60x4V



- (A) 2 ventaux Risque 1/20 160 x 250
- (B) 1 ventail Risque 1/20 107 x 250
- (C) 1 ventail Risque 1/20 121 x 250
- (*) Réserve Non équipée

LESENDE

Leite Fische GOKV